


Ügyintéző
Telefon
Fax
email

010 Foglalkoztató / Összefoglalás

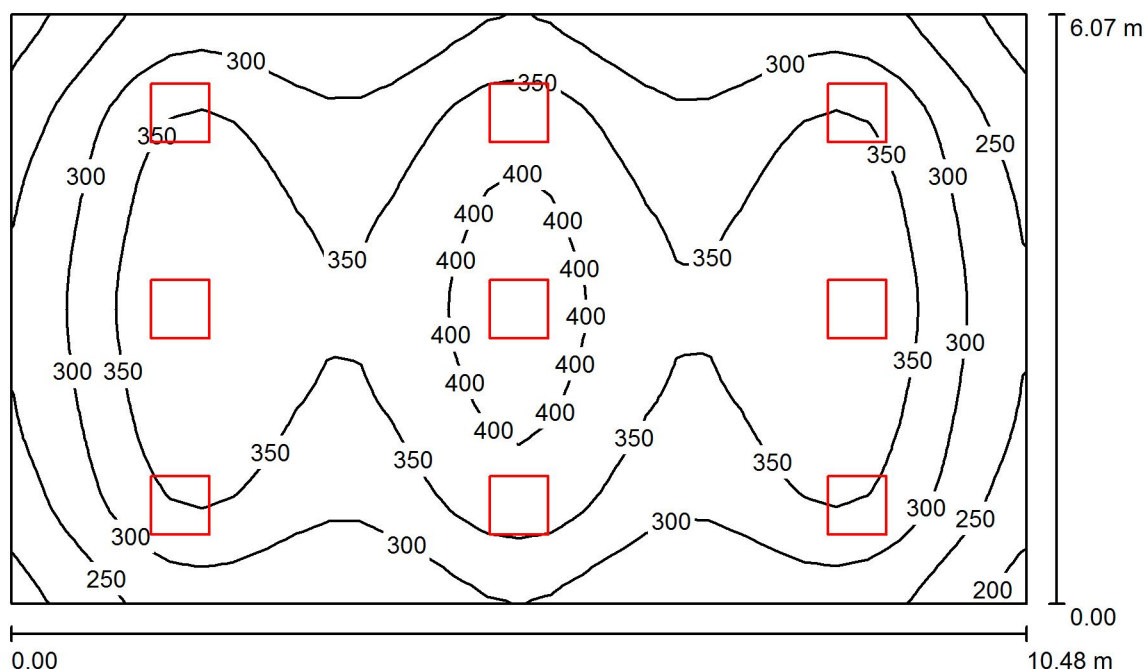

Helyiség magassága: 3.150 m, Szerelési magasság: 3.150 m,
Karbantartási tényező: 0.80

Érték mértékegysége Lux, Mérték
1:78

Felület	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Munkasík	/	328	183	431	0.556
Talaj	20	285	177	356	0.620
Mennyezet	70	76	57	100	0.750
Falak (4)	50	187	76	390	/

Munkasík:

Magasság: 0.850 m
Rács: 32 x 32 Pontok
Szélső övezet: 0.000 m

Lámpatest darablista

Sz.	Darab	Megnevezés (Korrektúrafaktor)	Φ (Világítótest) [lm]	Φ (Lámpák) [lm]	P [W]
1	9	PANEL LED-40_3600 S01511099 (1.000)	3612	3612	40.2
			összes: 32507	összes: 32508	361.8

Specifikus csatlakozási érték: $5.69 \text{ W/m}^2 = 1.73 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Alapfelület: 63.61 m^2)