


Ügyintéző  
Telefon  
Fax  
email

## 002 torna szoba / Összefoglalás

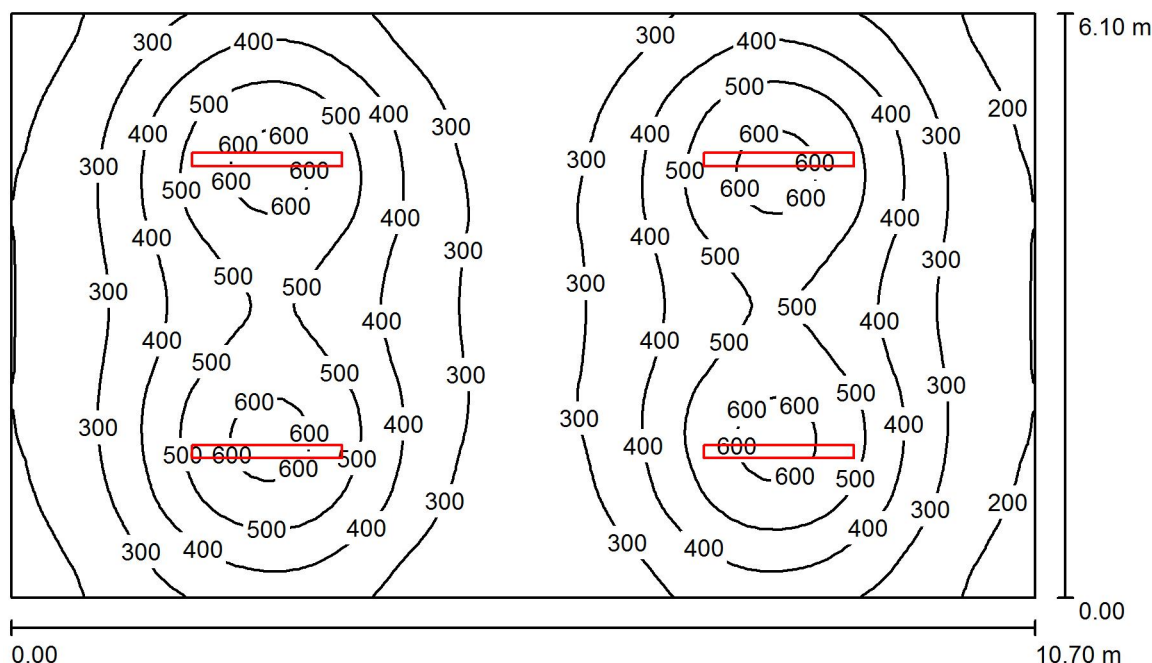

Helyiség magassága: 3.000 m, Szerelési magasság: 3.000 m,  
Karbantartási tényező: 0.80

Érték mértékegysége Lux, Mérték  
1:79

| Felület   | $\rho$ [%] | $E_m$ [lx] | $E_{min}$ [lx] | $E_{max}$ [lx] | $E_{min} / E_m$ |
|-----------|------------|------------|----------------|----------------|-----------------|
| Munkasík  | /          | 373        | 158            | 636            | 0.424           |
| Talaj     | 20         | 323        | 181            | 434            | 0.559           |
| Mennyezet | 70         | 111        | 65             | 817            | 0.590           |
| Falak (4) | 50         | 203        | 101            | 402            | /               |

**Munkasík:**

Magasság: 0.850 m  
Rács: 64 x 64 Pontok  
Szélso övezet: 0.000 m

**UGR**

Hosszában-  
Bal fal 25  
Alsó fal 24  
(CIE, SHR = 0.25.)

Átlósan világítótest tengelyéhez

23  
23

**Lámpatest darablista**

| Sz.     | Darab | Megnevezés (Korrektúrafaktor)  | $\Phi$ (Világítótest) [lm] | $\Phi$ (Lámpák) [lm] | P [W] |
|---------|-------|--|----------------------------|----------------------|-------|
| 1       | 4     | IBV Hungaria Kft. M15/293 771 2x1500<br>Favourite LED luminaire with Philips Fortimo<br>Line HV2 2000lm/foot moduls with PMMA<br>opal diffusor (1.000) | 9185                       | 10203                | 66.5  |
| összes: |       |  | 36740                      | 40812                | 266.1 |

Specifikus csatlakozási érték:  $4.08 \text{ W/m}^2 = 1.09 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Alapfelület:  $65.27 \text{ m}^2$ )