






MEGJEGYZÉS

Az elosztó típusa: meglévő, megmaradó
Névleges feszültsége: 3x400/230V; 50Hz
Névleges árama: meglévő, megmaradó
Zárlati sziládsága: 6kA
Érintésvédelme: TN-S (nullázás)
Védettsége: IP30
Elhelyezése: meglévő, megmaradó

Az elosztót el kell látni a 79/1997 (XII.31) IKIM rendelet szerinti CE jelöléssel és megfelelőségi nyilatkozattal, valamint az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.1 pontja szerinti adattáblával és 6.3 pontja szerinti jelölésekkel. Továbbá az elosztóhoz mellékelni kell az MSZ-EN 61439-1:2012 szabvány 6.2 pontja szerinti kezelési és karbantartási utasítást
Az elosztó készítése során az eredeti gyártó szerelési utasításai szerint kell eljárni, amennyiben ezektől eltérés válik szükségessé az eltérés tekintetében el kell végezni az MSZ-EN 61439-1:2012 sz. szabvány 10. fejezete szerinti konstrukció igazoló ellenőrzését.
Az elosztón minden esetben el kell végezni a vonatkozó szabvány 11. fejezete szerinti darabvizsgálatot.
A leágazásoknál marandadó módon fel kell tüntetni az egyvonalas kapcsolási rajz szerinti megnevezéseket.
Ezen terv egy példányát az elosztó belsejében el kell helyezni
A terv csak műszaki leírással együtt érvényes.
Vonatkozó szabvány: MSZ HD 60364
MSZ EN 61439-1:2012

Iroda: Békéscsaba Szent Imre u. 1/6 36 30 324 7400 ujvari64@t-online.hu		Létesítmény:		Rajzszám:	
Munkaszám: 171003		FÁBIÁNSEBESTYÉN SZABADSÁG U. 4. 33/1 HRSZ. EGÉSZSÉG HÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS		Ge-3	
Tervező: KIVITTELI				Méretarány: 1:10	
Tervező: UVÁRI ISTVÁN V-1/04-218-01				Lapok sz./lapsz: 5/1	
Berekezés: FE JELŰ FŐELOSZTÓ		Dátum: 2018. 02			

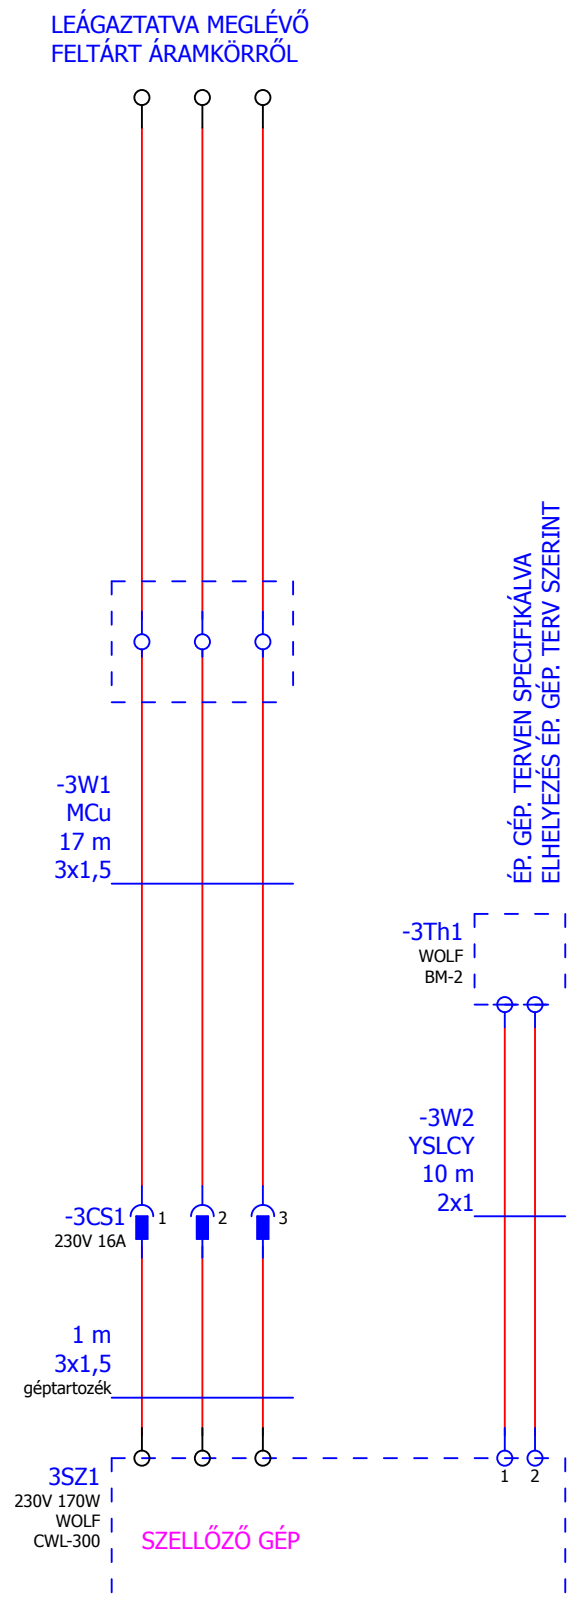

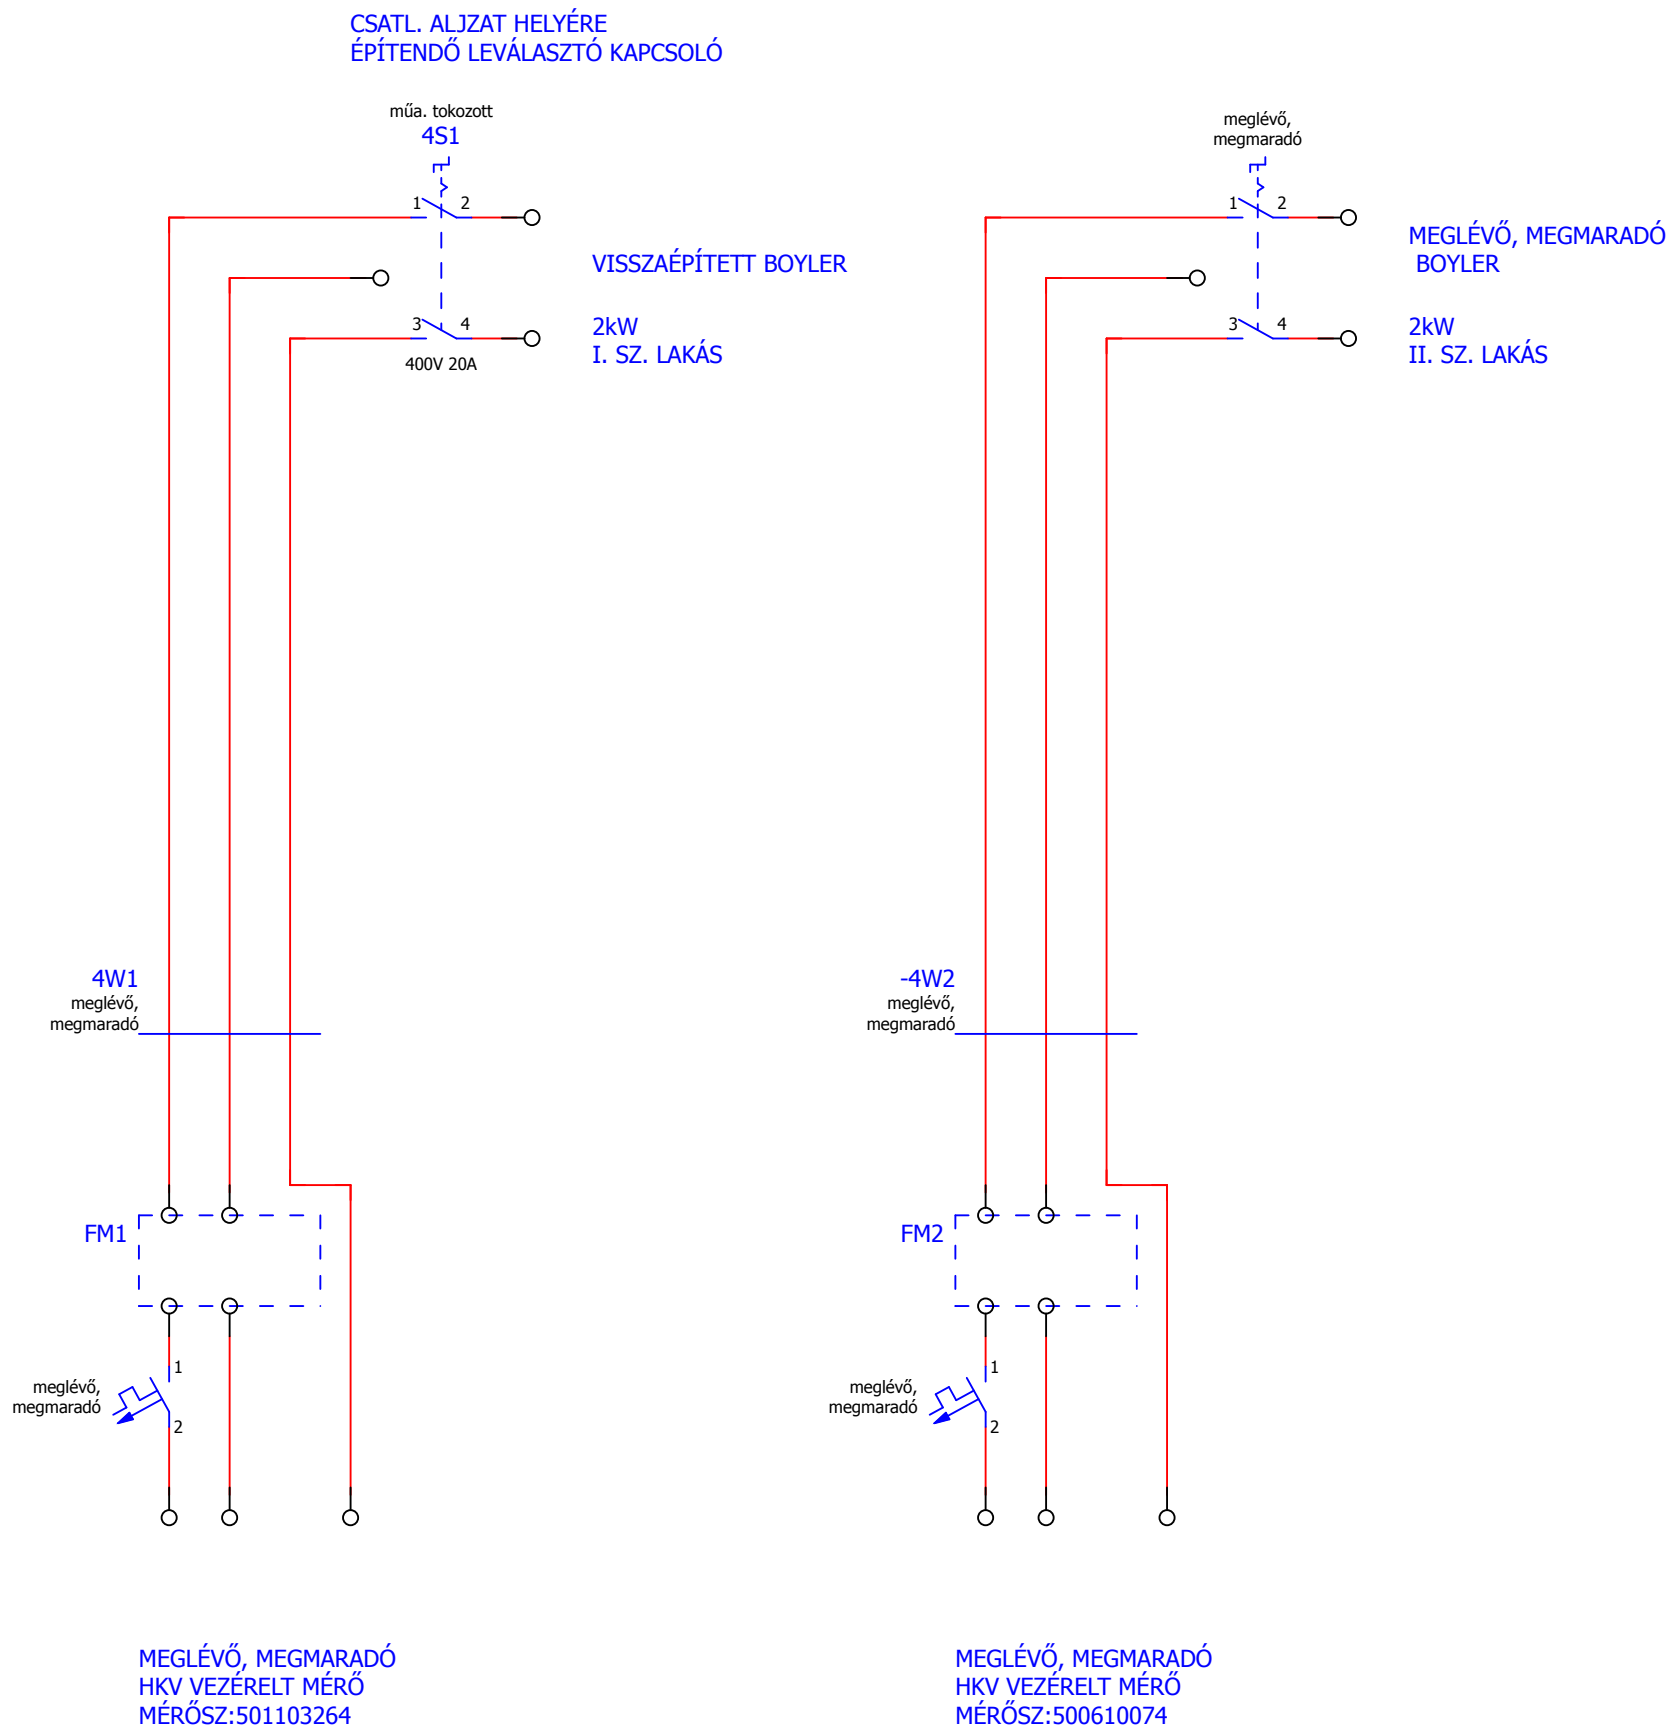

			Dátum	2018.02.19.	6625 FÁBIÁNSEBESTYÉN SZABADSÁG U. 4 HRSZ:33/1		EGÉSZSÉGHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS	VILLANY BOJLEREK BEKÖTÉSE			= ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS
			Szerk..	UJVÁRI ISTVÁN							+ Ge-3
			Lenyomva								
Módosítás	Dátum	Név	eredetileg		Kiegészítette	Pótolta			171005	Lap	4
										Lap	7

